

Boletim de Qualidade da Água para Rega

Rede Primária do EFMA

Resultados laboratoriais			Qualidade da água para rega (Anexo XVI, DL n.º 236/98)
Parâmetros	Unidades	Resultados	
Laboratório responsável: ALS Life Sciences Portugal, S.A. (Boletim nº 31221/2024)			
Alcalinidade	mg/L CaCO ₃	80,5	
Azoto amoniacal	mg/L NH ₄	<L.Q.	0,026
Azoto Kjeldahl	mg/L N		0,63
Azoto total	mg/L N		0,70
Bicarbonatos	mg/L CO ₃ H ⁻	98,2	(a)
Boro	mg/L B	0,0278	●
Cálcio	mg/L Ca	37,5	
Cloretos	mg/L Cl	56,4	●
Dureza total	mg/L CaCO ₃	169	
Ferro total (b)	mg/L Fe	0,0460	●
Fosfatos	mg/L P ₂ O ₅	0,16	
Fósforo total	mg/L P	0,068	
Magnésio	mg/L Mg	18,2	
Manganês	mg/L Mn	0,0135	●
Nitratos	mg/L NO ₃	<L.Q.	2,00
Nitritos	mg/L NO ₂	0,0108	●
Potássio	mg/L K	6,90	
Razão de Absorção de Sódio (SAR)		1,2	●
Razão de Absorção de Sódio ajustada (SARaj)		1,4	
Sódio	mg/L Na	35,2	
Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)	mg/L	301	●
Sólidos Suspensos Totais (SST)	mg/L	<L.Q.	3,0
Sulfatos	mg/L CO ₄	42,1	●
Coliformes totais	UFC/100 mL	10000	
Coliformes fecais	UFC/100 mL	3300	●

Nota: À exceção do parâmetro SARaj, os ensaios para determinação dos restantes parâmetros estão incluídos no âmbito da acreditação dos laboratórios.

Resultados de campo (Determinados com uma sonda multiparamétrica)			Qualidade da água para rega (Anexo XVI, DL n.º 236/98)
Parâmetros	Unidades	Resultados	
Temperatura	°C	14,4	
pH	Escala Sorensen	8,00	●
Condutividade	µS/cm	512	●

- Inferior ao VMR (Valor Máximo Recomendado).
- Superior ao VMR e inferior ao VMA (Valor Máximo Admitido).
- Superior ao VMR. Para este parâmetro não se encontra definido um VMA.
- Superior ao VMA.

(a) O valor máximo recomendado nas Normas de Produção Integrada, para a maioria das culturas, é de 90 mg/L


(b) O valor máximo no Anexo XVI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto, é referente ao ferro dissolvido (5 mg/L Fe)

Data da Amostragem: 18/01/2024

Local de Amostragem: Alqueva-Captação (próximo da captação dos Álamos)

Áreas beneficiadas:

A captação dos Álamos aduz água a todo o subsistema Alqueva, o qual inclui as albufeiras dos Álamos, Loureiro, Alvito, Odivelas, Vale do Gaio, Pisão, Cinco Reis, Penedrão e Roxo.

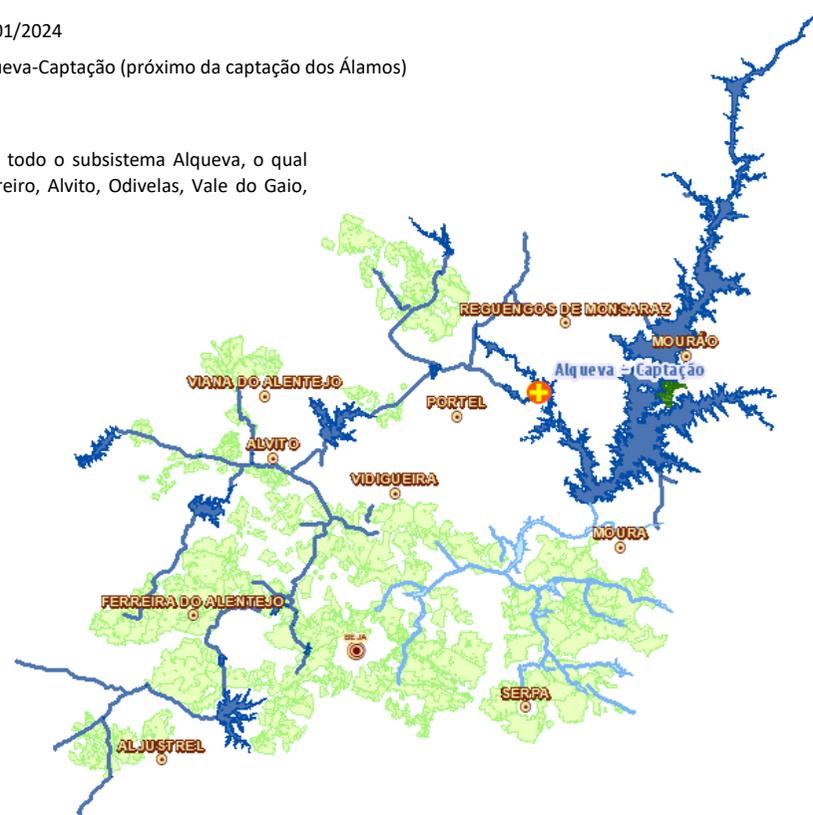

Observações:

O resultado de coliformes fecais excede o Valor Máximo Recomendado para a água de rega (VMR: 100 NMP/100mL). Para este parâmetro não está definido um Valor Máximo Admitido (VMA). Os resultados de coliformes fecais na campanha de fevereiro de 2024 (140 UFC/100mL) mantiveram-se superiores ao VMR, apesar de serem muito inferiores aos de janeiro. O principal problema associado à presença de coliformes fecais na água de rega prende-se com a rega de culturas de consumo direto.

Os valores de bicarbonatos excedem o valor máximo recomendado nas Normas de Produção Integrada. Elevadas concentrações de bicarbonatos podem afetar o rendimento das culturas, dificultando a absorção de alguns nutrientes minerais.

Os resultados dos restantes elementos encontram-se dentro dos intervalos de valores expectáveis para esta tipologia de massas de água.

No documento "Qualidade da Água - Informações Complementares" a EDIA recomenda algumas medidas gerais para reduzir a concentração de sais nas massas de água.